



Общество с ограниченной ответственностью  
"Центр Инновационных Технологий – Плюс"

Система менеджмента качества  
ООО "ЦИТ-Плюс" соответствует  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  
сертификат № 21.2242.026 и  
СТО Газпром 9001-2018,  
сертификат № ОГН1.RU.1415.K00456



**СИСТЕМА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ЗАГАЗОВАННОСТИ  
САКЗ-МК-1-1Ai  
(бытовая)**

Руководство по эксплуатации  
ЯБКЮ.421453.109-02 РЭ



**Системы САКЗ-МК включены в реестр промышленной продукции,  
произведенной на территории Российской Федерации.  
Реестровый номер 159\5\2022**

Продукция сертифицирована в Системе добровольной сертификации **ИНТЕРГАЗСЕРТ**  
Сертификат № ОГН4.RU.1303.B02605, срок действия с 07.09.2023 по 06.09.2026 г.



Продукция сертифицирована в Системе добровольной  
сертификации **ГАЗСЕРТ**. Сертификат соответствия  
СДС ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00068,  
срок действия с 16.07.2021 по 15.07.2024 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.11812/21.  
Срок действия с 28.04.2021 г. по 28.04.2026 г.

**Не подлежит обязательной сертификации**

Требуйте заполнения гарантейного талона представителями торговой и монтажной организаций. При отсутствии в талоне информации о продавце и монтажной организации владелец может быть отказано в праве на гарантейный ремонт.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai. РЭ распространяется на все исполнения системы, различающиеся составом, количеством и модификаций блоков, входящих в комплект поставки.

Монтаж и техническое обслуживание системы должны проводить специально обученные работники специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

 Система не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании системы лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с элементами системы.

**Запрещается использовать систему не по назначению!**

Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения системы от сети электропитания.

С целью предотвращение преждевременного выхода из строя, следует обеспечить защиту сигнализатора от попадания паров масла и других испарений при приготовлении пищи: разместить сигнализатор в стороне от пути перемещения испарений к вентиляции, а также обязательно включать принудительную вентиляцию при наличии большого количества испарений.

Изображение элементов системы в настоящем РЭ приведено схематично и может отличаться от реальных, что не может служить основанием для претензий.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.

## Содержание

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение .....	4
1.2 Характеристики и параметры .....	4
1.3 Стандартный комплект поставки .....	5
1.4 Работа системы .....	5
<b>2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ .....</b>	<b>7</b>
2.1 Сигнализаторы загазованности .....	7
2.2 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-А .....	8
2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-Б .....	9
2.4 Пульт контрольный ПК-Ai .....	9
<b>3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>10</b>
3.1 Эксплуатационные ограничения .....	10
3.2 Меры безопасности .....	10
3.3 Указания по монтажу .....	11
3.4 Подготовка к эксплуатации .....	12
3.5 Использование изделия .....	13
<b>4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ .....</b>	<b>14</b>
4.1 Общие указания .....	14
4.2 Меры безопасности .....	14
4.3 Техническое обслуживание .....	14
4.4 Техническое освидетельствование .....	15
4.5 Сведения по утилизации .....	15
4.6 Возможные неисправности и способы устранения .....	16
<b>5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....</b>	<b>17</b>
<b>6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>18</b>
<b>7 МАРКИРОВКА .....</b>	<b>18</b>
<b>8 УПАКОВКА .....</b>	<b>18</b>
Приложение А. Схема размещения .....	19
Приложение Б. Схемы соединений .....	20
Приложение В. Разметка крепежных отверстий .....	22
Приложение Г. Методика настройки порогов срабатывания .....	23
Приложение Д. Диаграммы пропускной способности клапанов .....	25

# **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

## **1.1 Назначение**

Система предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-2014, или метана CH<sub>4</sub>), (далее – СН), или паров сжиженных углеводородов (далее СУГ) в атмосфере помещений потребителей газа.

Система применяется в жилых одно- и многоквартирных домах, котеджах, дачах и других сооружениях коммунально-бытового назначения, где газ используется для отопления и приготовления пищи и служит для оповещения о наличии опасных концентраций контролируемого газа и управления запорным клапаном топливоснабжения.

Системы выпускаются в исполнениях САКЗ-МК-1-1Ai для контроля метана и САКЗ-МК-1-1Ai-C для контроля паров сжиженных углеводородов.

## **1.2 Характеристики и параметры**

Концентрация газа, вызывающая срабатывание, %НКПРП*	(10±5)
Время срабатывания при загазованности, с, не более	15
Время срабатывания системы от внешнего сигнала, с, не более	1
Время установления рабочего режима (прогрева), с, не более	30
Напряжение питания	от 190 до 253В ~ (50±1) Гц
Потребляемая мощность, В·А, не более	1,5
Примечание – *Значение НКПРП для метана (бутана) – ГОСТ 31610.20-1-2020	

### **Условия эксплуатации:**

- температура окружающей среды: от минус 10 до плюс 40°C
- относительная влажность воздуха при T=25°C: от 20 до 80 %
- атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Назначенный срок службы (при условии соблюдении требований настоящего РЭ) – 12 лет.

### **Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет.**

Клапан КЗЭУГ-Б15 рекомендуется использовать при максимальном расходе газа не более 5 м<sup>3</sup>/час, КЗЭУГ-Б20 и КЗЭУГ-Б25 – не более 10 м<sup>3</sup>/час.

Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже (за исключением пожарных извещателей и GSM извещателя).

К системе допускается подключать GSM-извещатель типа GSM5-105 или аналогичный, а также пожарные извещатели типа ИП212-34АВТ, ИП212-189АМ или ИП212-50М через адаптер-пульт АПК.

При срабатывании пожарного извещателя запорный клапан закроется.

### **1.3 Стандартный комплект поставки**

1 Сигнализатор загазованности с адаптером питания

2 Клапан (тип клапана – по требованию заказчика)

3 Кабель клапана

Клапан по требованию заказчика может отсутствовать.

По отдельному заказу в состав системы могут входить пульт контрольный ПК-Аи и дополнительный сигнализатор (без адаптера питания).

Длина кабелей – 3 м, по заказу – 5 м, кабель пульта – до 10 м.

### **1.4 Работа системы**

Система обеспечивает:

- индикацию включенного состояния, самодиагностику;
- звуковую и световую сигнализации при загазованности, превышающей установленное значение и при неисправности системы;
- закрытие клапана при загазованности, превышающей установленные значения и при неисправности системы;
- контроль состояния клапана (открыт/закрыт – по положению кнопки клапана КЗЭУГ-А и кольца-привода клапана КЗЭУГ-Б);
- сохранение сигнализации после снижения концентрации газа ниже установленного порога.

При подаче напряжения питания включится индикатор «Питание» на сигнализаторе. Во избежание ложных срабатываний при прогреве сенсора блокируются все сигналы. Индикатор «Отказ» периодически включается.

В процессе прогрева сигнализатор автоматически определяет наличие подключенного к нему другого сигнализатора. Если сигнализатор не подключен – трижды включится звуковой сигнал. Если подключен – звуковой сигнал включится дважды.

По истечении 30 секунд блокировка автоматически снимается, и сигнализатор начинает контролировать содержание газа в помещении. Индикатор «Отказ» гаснет, звуковой сигнал отключается.

Если к сигнализатору подключен клапан или другой сигнализатор – в процессе работы будет контролироваться исправность кабеля клапана и (или) связи с другим сигнализатором. При отключении или неисправности подключенного устройства включится индикатор «Отказ» и звуковой сигнал.

При наличии в составе системы пульта на нем будут дублироваться световые и звуковые сигналы.

**1.4.1 Концентрация газа равна или превышает значение «Порог»:** включится индикатор «Газ», периодический звуковой сигнал (сигнал/пауза), закроется клапан.

**1.4.2 Снижение концентрации ниже значения «Порог»:** звуковая сигнализация и индикаторы «Газ» останутся включенными. Звуковой сигнал отключается нажатием кнопки «Контроль», световой – после устранения причины загазованности и проветривания помещения.

**1.4.3 Отсоединение или неисправность клапана:** включится непрерывный звуковой сигнал и индикатор «Отказ».

**1.4.4 Внутренняя неисправность (отказ сенсора):** включится индикатор «Отказ», прерывистый звуковой сигнал («трель»), закроется клапан.

**1.4.5 Обрыв кабеля связи с другим сигнализатором:** включатся индикаторы «Газ» и «Отказ», прерывистый звуковой сигнал («трель»), закроется клапан.

**1.4.6 Обрыв кабеля пульта:** на пульте погаснет индикатор «Питание».

**1.4.7 Внутренняя неисправность сигнализатора:** включится индикатор «Отказ», прерывистый звуковой сигнал («трель»), закроется клапан.

**1.4.8 Отключение электропитания:** Клапан останется открытым.

## 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

### 2.1 Сигнализаторы загазованности

Сигнализаторы служат для оповещения световым и звуковым сигналами о наличии опасных концентраций: С3-1-1Ai(05): природного газа (метана, «СН»); С3-3-1Ai: паров сжиженного газа («СУГ»).

Технические характеристики приведены в паспорте на сигнализатор.

Тип сигнализаторов: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.

На лицевой панели расположены кнопка «Контроль» и индикаторы «Газ», «Отказ», «Питание», прорези для доступа воздуха к сенсору.

Снизу расположены разъемы: «Клапан» типа TJ1A4P4C и многофункциональные типа TJ1A6P6C. На обратной стороне расположено отверстие для доступа к кнопке «Калибровка», защищенное пломбой.



Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора

Сигнализатор имеет встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий о срабатывании или неисправности и способен управлять импульсным клапаном.

Питание сигнализатора осуществляется от адаптера питания 230В~5В= (входит в комплект поставки), либо от другого сигнализатора. К одному сигнализатору с адаптером питания допускается подключать пульт и не более одного дополнительного сигнализатора.

## 2.2 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-А

Внешний вид клапанов различных типоразмеров показан на рисунке 2.

Технические характеристики приведены в паспорте на клапан.

В клапанах исполнений DN15, DN20, DN25 и DN32 газ подается на золотник, в клапанах DN15M и DN20M – под золотник.

В верхней части корпуса под прозрачным предохранительным колпачком имеется кнопка, которая служит для ручного управления клапаном. При вытягивании кнопки клапан открывается, при нажатии – закрывается.

При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент опускается вниз и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа.

Клапан потребляет энергию только в момент закрытия. В открытом состоянии не создает посторонних шумов и вибраций.

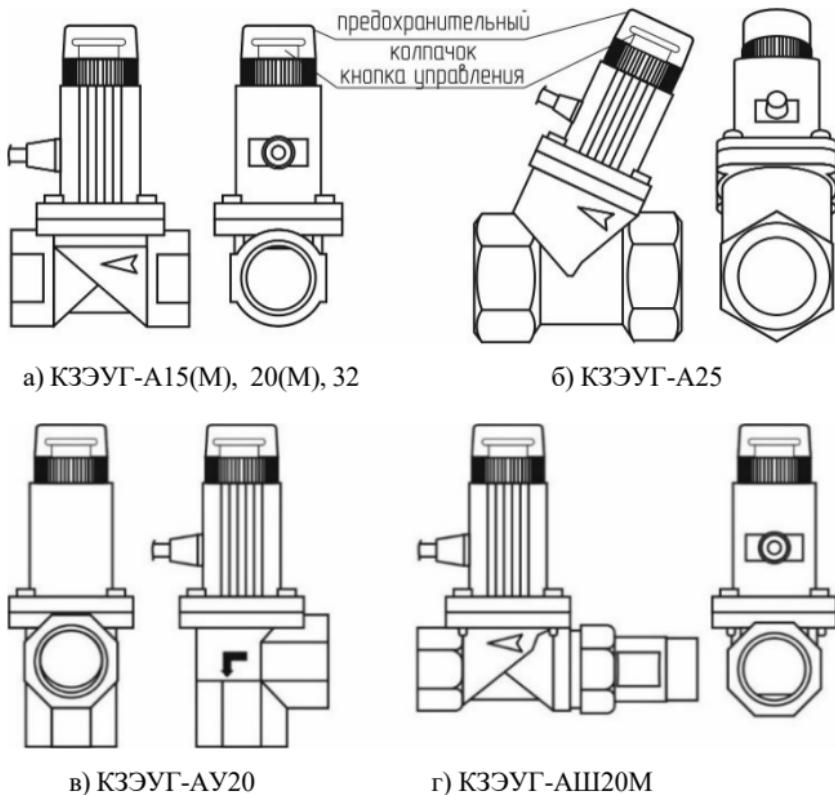


Рисунок 2 – Внешний вид клапанов КЗЭУГ-А

## 2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-Б

Клапан предназначен для использования в качестве запорного элемента газопроводов в помещениях потребителей газа с рабочей средой природный газ – ГОСТ 5542-2014 (или сжиженный – ГОСТ Р 52087-2018).

Внешний вид клапана показан на рисунке 3. Технические характеристики приведены в паспорте на клапан.

Клапан состоит из корпуса с запорным элементом и блока электромагнитного управления с кольцом-приводом для ручного управления. На кольце имеются надписи с указанием направлений открытия и закрытия.

Клапан оснащен разъемом для подключения кабеля управления.

При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент перемещается и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа.

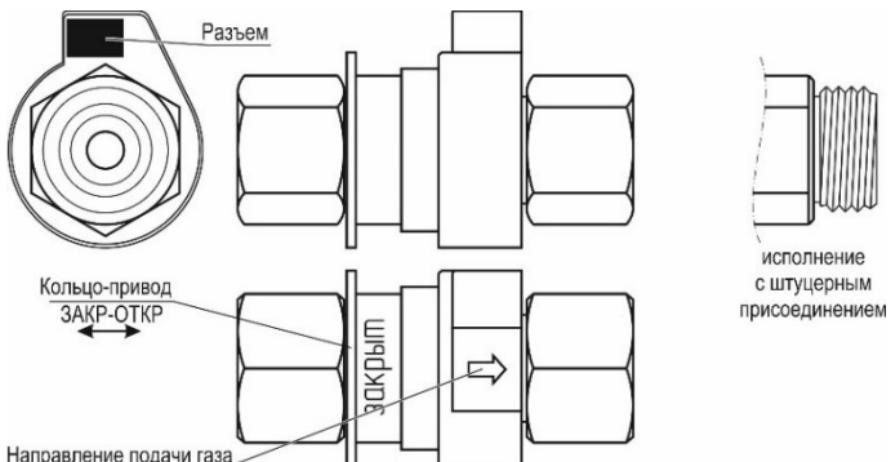


Рисунок 3 – Внешний вид клапана КЗЭУГ-Б

## 2.4 Пульт контрольный ПК-Аи

Пульт предназначен для удаленного контроля за состоянием системы. Технические характеристики приведены в паспорте на пульт. Конструкция пульта аналогична конструкции сигнализатора.

Питание пульта осуществляется от сигнализатора по кабелю связи.

При включении устройства в нормальном режиме светится индикатор «Питание», при наличии внешнего сигнала включится соответствующий индикатор и звуковой сигнал.

## **3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **3.1 Эксплуатационные ограничения**

Система должна эксплуатироваться в помещениях, исключающих ее загрязнение. В атмосфере помещений содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная.

**Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет.**  
Сенсоры, выработавшие свой ресурс, подлежат замене.

**ВНИМАНИЕ!** Клапан КЗЭУГ-Б15 рекомендуется использовать при максимальном расходе газа не более  $5 \text{ м}^3/\text{час}$ , КЗЭУГ-Б20 и КЗЭУГ-Б25 – не более  $10 \text{ м}^3/\text{час}$ .

### **3.2 Меры безопасности**



**Во избежание несчастных случаев и аварий перед началом работы с системой необходимо изучить настоящее РЭ.**

**При повреждении кабеля адаптера, его замену, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.**

Монтаж клапана должны выполнять специализированные организации, имеющие право на выполнение таких видов работ, в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

К монтажу системы допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с ФНПП "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и СП 62.13330.2011.



**Запрещается проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе; проводить сварочные или другие работы, связанные с нагревом клапана и присоединенного к нему трубопровода, разбирать клапан.**

### **3.3 Указания по монтажу**

**При монтаже не допускаются удары по корпусам сигнализатора и клапана.**

Сигнализатор способен контролировать площадь радиусом до 5 м (около 80 м<sup>2</sup>). Место установки сигнализатора должно быть определено в проектной документации.

Сигнализатор должен устанавливаться не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха, в местах наиболее вероятного скопления или утечки газа: С3-1-1Ai(/05) – на расстоянии от 10 до 20 см от потолка (СП 402.1325800.2018 с изм. 1); С3-3-1Ai(/05) – на расстоянии от 15 до 25 см от пола.

**Примечание – От газового прибора сигнализаторы должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п.1.2 настоящего РЭ.**

Пример размещения приведен в приложении А, типовые схемы соединений и маркировка проводов кабеля клапана – в приложении Б.

Пульт должен находиться в конце линии (рисунок Б.1 приложения Б).

Адаптер питания может быть подключен к любому сигнализатору.

Клапан должен устанавливаться в соответствии с требованиями проектной документации в месте, обеспечивающем свободный доступ к кнопке (кольцу) для открытия/закрытия клапана. Клапаны допускается устанавливаться как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода.

При установке клапана КЗЭУГ-А на горизонтальном участке кнопка управления должна располагаться сверху или сбоку.



**Клапан должен быть подключен к сигнализатору с адаптером питания.**

С целью предотвращения выхода из строя клапана КЗЭУГ-А, перед ним рекомендуется устанавливать газовый фильтр типа ФГ или аналогичный.

Во избежание поломки клапана КЗЭУГ-Б усилие при затяжке должно быть:

**для КЗЭУГ-Б15 – не более 50 Нм**

**для КЗЭУГ-Б20 и КЗЭУГ-Б25 – не более 80 Нм**

**Изгибающее усилие должно отсутствовать! Трубопровод по обеим сторонам клапана должен быть надежно зафиксирован на стене.**

Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

а) определить места установки составных частей системы;

б) подготовить отверстия для крепления сигнализатора к стене с помощью дюбелей из комплекта поставки сигнализатора (или других метизных изделий соответствующего размера).

Рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении В. Допускается установка сигнализатора только на один дюбель (верхний по рисунку приложения В);

в) установить клапан на трубопроводе;

г) закрепить сигнализатор на стене;

д) подключить кабель клапана к разъему «Клапан», кабель адаптера питания – к любому многофункциональному.

Схема подключения GSM извещателя приведена в руководстве по эксплуатации на GSM извещатель.

### **3.4 Подготовка к эксплуатации**

3.4.1 Провести внешний осмотр элементов системы и убедиться в отсутствии повреждений корпусов, адаптера, кабелей.

3.4.2 Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений:

– закрыть краны на газопотребляющем оборудовании;

– открыть клапан, установить предохранительный колпачок КЗЭУГ-А;

– подать газ в газопровод и убедиться в герметичности стыковочных соединений.



**Во избежание преждевременного выхода из строя клапана КЗЭУГ-А запрещается проводить его обмыливание со снятым предохранительным колпачком.**

**Во избежание преждевременного выхода из строя клапана КЗЭУГ-Б обмыливать допускается только стыковочные соединения.**

3.4.3 Проверка герметичности затвора клапана.

– вручную закрыть клапан;

– проверить герметичность клапана с помощью пузырьковой камеры или газондикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему. Протечка должна отсутствовать.

3.4.4 Включить адаптер питания в розетку, дождаться погасания индикатора «Отказ» на сигнализаторе.

3.4.5 Проверка срабатывания:

– нажать и удерживать кнопку «Контроль» на сигнализаторе;

– убедиться, что все индикаторы на сигнализаторе светятся, включен звуковой сигнал, клапан закрыт;

– кнопку отпустить.

Примечание – При кратковременном нажатии кнопки «Контроль» на сигнализаторе, к которому клапан не подключен, включится звуковая и световая индикации только на этом сигнализаторе.

3.4.6 В необходимых случаях допускается проверять работу сигнализаторов подачей поверочной газовой смеси (ПГС) состава:

– для С3-1-1Ai(/05) – (CH<sub>4</sub>+воздух) с объемной долей метана (0,66 ± 0,04) %об ((15 ± 0,9) % НКПРП);

– для С3-3-1Ai – (бутан (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)+воздух) с объемной долей бутана (0,21±0,02) ((15±1,1)% НКПРП);

а) открыть клапан, установить на место предохранительный колпачок КЗЭУГ-А;

б) подать на сенсор сигнализатора ПГС от портативного источника;

в) убедиться в срабатывании световой и звуковой сигнализаций;

г) убедиться, что клапан закрылся.

Примечание – Смесь подается с расстояния около 0,5 см в центр отверстия для сенсора или в заранее установленную насадку для подачи ПГС.

3.4.7 При положительных результатах проверки система готова к работе.

### 3.5 Использование изделия

К эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настояще РЭ.

В процессе эксплуатации адаптер питания должен быть постоянно включен в розетку, индикатор «Питание» – постоянно светиться.

Предохранительный колпачок на клапане КЗЭУГ-А должен быть установлен.

Для открытия клапана КЗЭУГ-А необходимо вытянуть кнопку в верхней части корпуса клапана (под колпачком). Колпачок необходимо предварительно отвинтить.

Для открытия клапана КЗЭУГ-Б необходимо переместить кольцо-привод в направлении имеющейся на кольце стрелки с надписью «ОТКР».

#### После срабатывания сигнализатора от загазованности необходимо:

– выключить газовые и электроприборы;

– проветрить помещение и принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника повышенной концентрации газа в помещении.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижении концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения.

После снижения концентраций газа ниже предельно допустимых значений сигналы аварий (световые и звуковые) снимаются нажатием кнопки «Контроль» на сигнализаторе.

При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную службу газового хозяйства.

 При проведении ремонта в помещении, где установлена система, с применением красок, растворителей, других горючих и едких веществ, необходимо отключить электропитание системы, демонтировать сигнализатор, пульт и вынести их в чистое помещение, укрыть клапан от попадания на него строительных и отделочных материалов.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

### 4.1 Общие указания

Обслуживание системы проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ, и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. Ремонт системы выполняют работники обслуживающей организации или авторизованного сервисного центра.

### 4.2 Меры безопасности

**Запрещается проводить работы по устраниению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления газа в трубопроводе.**

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ФНиП «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

### 4.3 Техническое обслуживание

Потребитель на месте эксплуатации при каждом пользовании газовыми приборами проводит внешний осмотр в соответствии с п. 3.4.1, а также – не реже одного раза в год – проверяет работоспособность в соответствии с п. 3.4.5.

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) системы проводят работники обслуживающей организации на месте эксплуатации не реже одного раза в 3 года. Объем работ приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Объем технического обслуживания

Пункт РЭ	Наименование объекта ТО и работы
3.4.1 – 3.4.3	Проверка герметичности прокладочных, стыковочных соединений и затвора клапана
3.4.5, 3.4.6	Проверка срабатывания клапана

#### 4.4 Техническое освидетельствование

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ-102 от 26.06.2008 (в редакции от 11.06.2021), если система применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, – требуется проведение периодической поверки сигнализаторов, а после их ремонта – первичной поверки.

Данное требование не распространяется на физических лиц – владельцев средств измерений. Тем не менее, для исключения ложных срабатываний и отказов рекомендуется не реже одного раза в год проводить настройку и поверку сигнализаторов.

Настройку проводит организация, имеющая соответствующее оборудование и право на проведение таких работ. Методика настройки приведена в приложении Г.

Поверку проводят органы по стандартизации и метрологии.

Сведения о методиках поверки приведены в паспортах на сигнализаторы.

Интервал между поверками – один год.

Методики доступны на сайте <https://cit-plus.ru> в разделе «Техподдержка - Методики настройки и поверки сигнализаторов загазованности» и в разделе «Утвержденные типы средств измерений» сайта ФГИС «Аршин».

После поверки на месте эксплуатации проверяется срабатывание системы нажатием кнопки «Контроль» в соответствии с пп. 3.4.1, 3.4.5.

#### 4.5 Сведения по утилизации

По истечении срока службы система должна быть снята с эксплуатации и утилизирована. Изготовитель не гарантирует безопасность использования системы по истечении срока службы.

Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека.

Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

#### **4.6 Возможные неисправности и способы устранения**

Возможные неисправности сигнализаторов, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Возможные неисправности и способы устранения

Признаки неисправности	Возможные причины	Устранение
При включении в сеть не светится индикатор «Питание» на сигнализаторе	1 Отсутствует напряжение в электросети, или неисправна розетка 2 Неисправность адаптера питания или сигнализатора	УстраниТЬ неисправность
На сигнализаторе с подключенным клапаном индикатор «Отказ» светится постоянно, включен звуковой сигнал	1 Обрыв кабеля клапана. 2 Внутренняя неисправность клапана	Вызвать представителя обслуживающей организации
При срабатывании сигнализатора клапан не закрывается.		
Включается световая и звуковая сигнализация при отсутствии загазованности		
При загазованности выше нормы отсутствует звуковая и/или световая сигнализация, не срабатывает клапан	1 Нарушена настройка порога срабатывания 2 Неисправность сигнализатора	
Светится индикатор «Отказ», звуковой сигнал «трель»		

## **5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ТУ 4215-004-96941919-2007 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в настоящем РЭ, а также требований к поверке сигнализаторов.



**Периодическая поверка сигнализаторов в объеме: проверки функционирования, корректировки порогов сигнальной концентрации и поверки не входит в гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления (приемки). Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления (приемки).

При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (приемки).

При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит бесплатному ремонту или замене. В гарантийный ремонт изделие принимается вместе с настоящим РЭ.

**В гарантийном ремонте может быть отказано, если:**

- истек гарантыйский срок эксплуатации;
- повреждена, неразборчива или отсутствует маркировка с заводским номером на корпусе изделия, входящего в состав системы, либо заводской номер на корпусе изделия, входящего в состав системы не совпадает с заводским номером, записанным в свидетельстве о приемке;
- повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;
- нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации (наличие механических повреждений, следов краски, побелки и т.п.);
- устройство повреждено умышленными или ошибочными действиями;
- засорение запорного элемента клапана вследствие отсутствия фильтра;
- монтаж, ремонт или внесение конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими права проведения таких работ;
- нарушены требования к поверке сигнализатора (истек срок поверки, поверка проведена организацией, не аккредитованной в Росстандарте);
- повреждение клапана вследствие попадания внутрь посторонних предметов;
- воздействие на изделие стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля изготавителя и продавца.

Изготовитель: ООО "ЦИТ - Плюс", 410019, Российская Федерация,  
г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б;  
телефоны: (8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23;  
e-mail: info@cit-td.ru, <http://www.cit-plus.ru>; [www.gk-cit.ru](http://www.gk-cit.ru)

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Система должны храниться в условиях, соответствующих группе 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения системы содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Упакованная система может транспортироваться любым закрытым видом транспорта, кроме самолетов. Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - L1 по ГОСТ 52931.

Условия транспортирования в зависимости от воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69.

## **7 МАРКИРОВКА**


На транспортную тару наносятся согласно ГОСТ 14192-96 манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения, наименование грузоотправителя и пункт отправления, масса брутто и нетто.

## **8 УПАКОВКА**

Внутренняя упаковка сигнализатора и пульта – вариант ВУ-II-Б-8 по ГОСТ 23216-78.

Составные части системы упаковываются в транспортную тару - ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую сохранность системы при транспортировании.

## Приложение А. Схема размещения

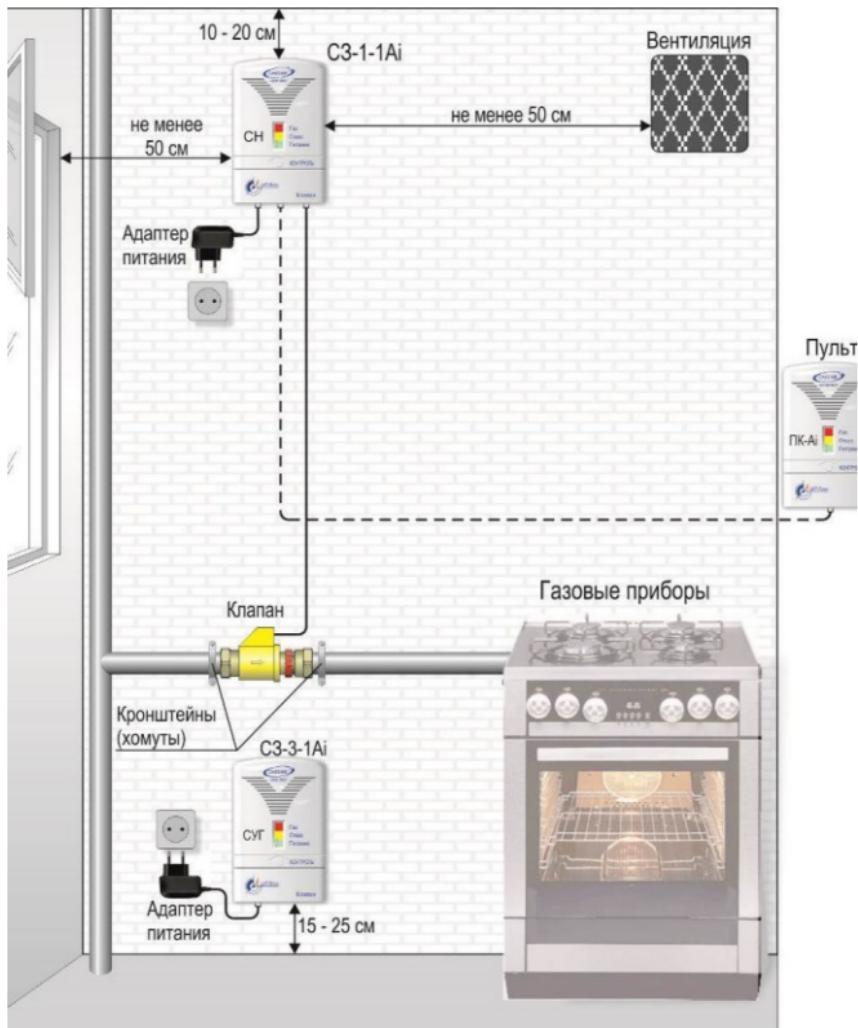

Запорный газовый кран условно не показан.

## Приложение Б. Схемы соединений

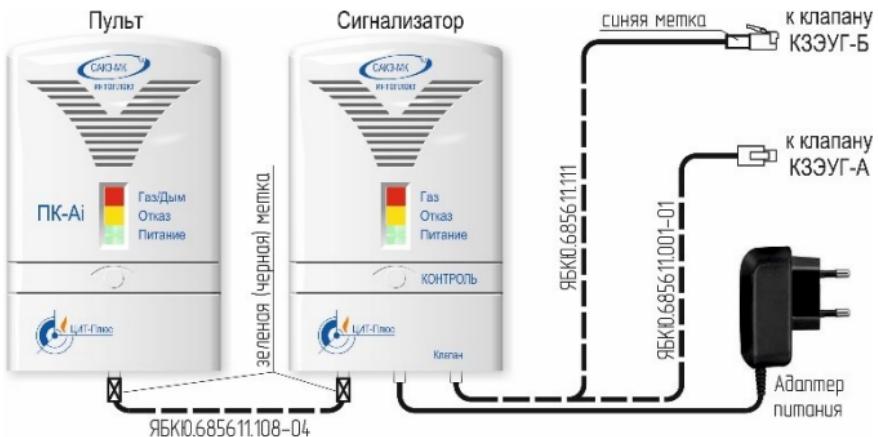


Рисунок Б.1 – Типовая схема соединений

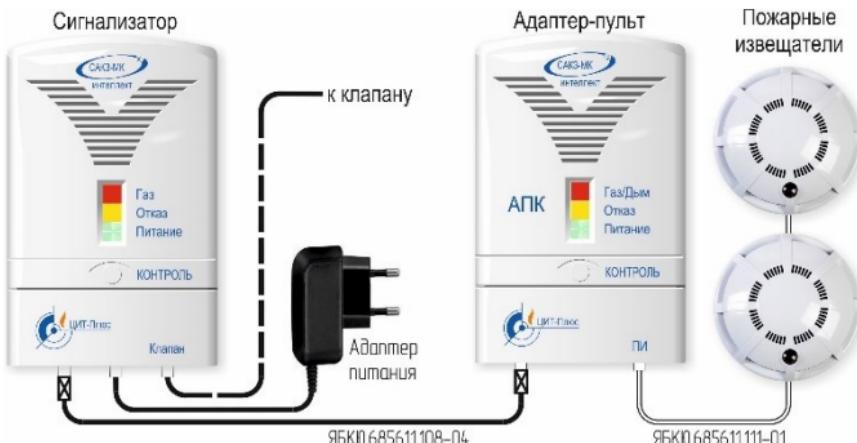


Рисунок Б.2 – Схема соединений с пожарными извещателями

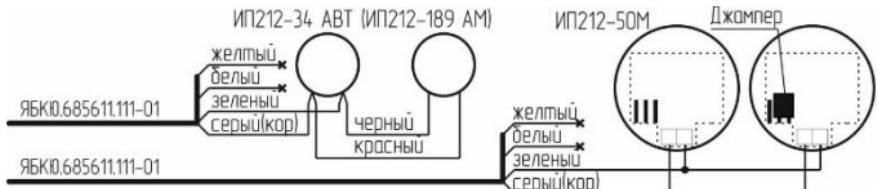


Рисунок Б.3 - схема электрическая подключения пожарных извещателей


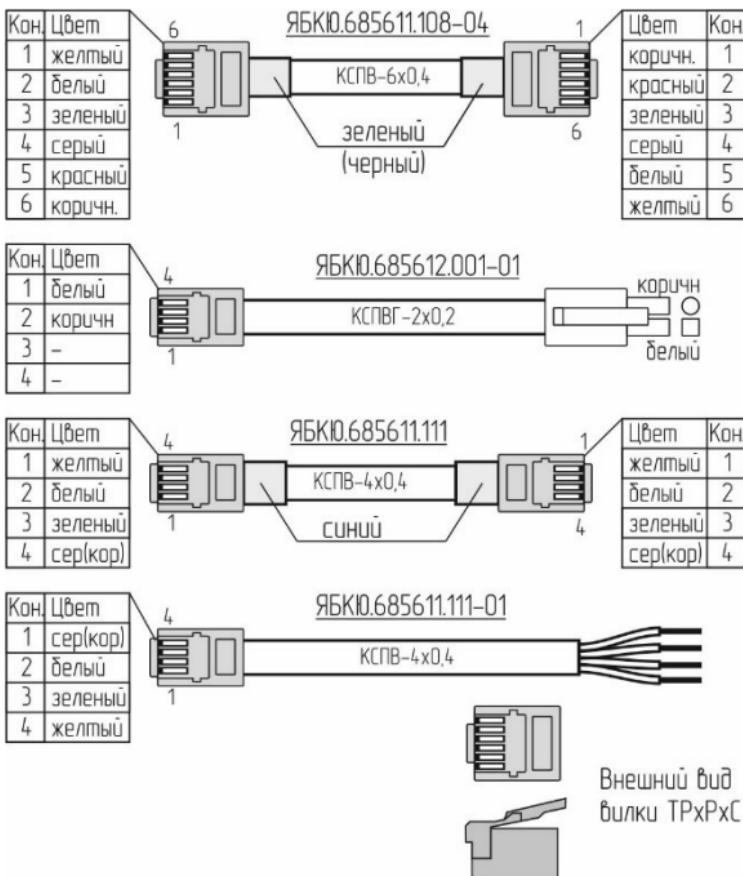


Рисунок Б.4 – Цветовая маркировка проводов кабелей

## Приложение В. Разметка крепежных отверстий

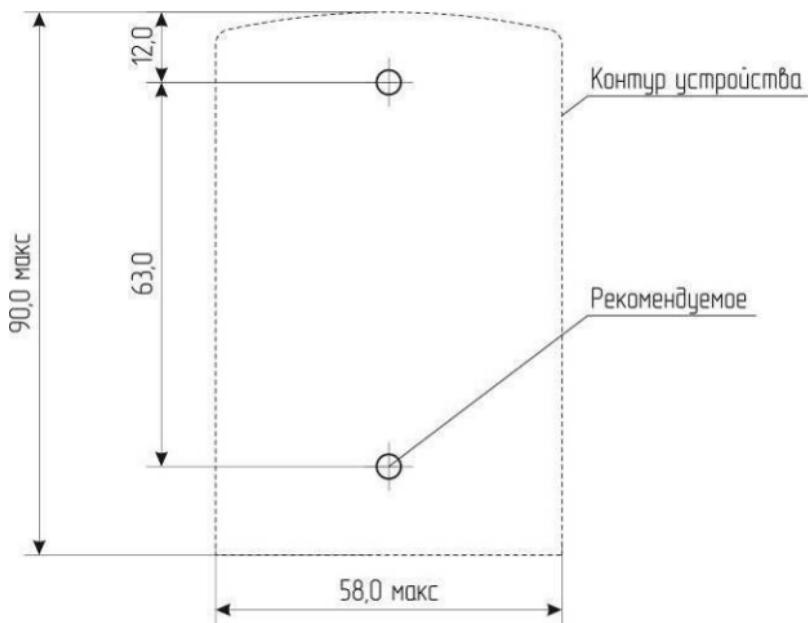

## **Приложение Г. Методика настройки порогов срабатывания**

Г.1 Настройку порогов срабатывания необходимо выполнять после ремонта, а также в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

Условия проведения:

- температура окружающей среды, °С ..... плюс ( $20 \pm 5$ )
- относительная влажность воздуха, % ..... от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа .....  $101,3 \pm 4$  ( $760 \pm 30$ )

В помещениях, где проводятся работы, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 ч, баллоны с газовыми смесями – в течение 24 ч.

Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы, применяемые при настройке:

- 1 Прибор комбинированный Testo 622 (рег. № 53505-13)
- 2 Ротаметр РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75
- 3 Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004
- 4 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ)
- 5 Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А)

Примечания.

1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.


При настройке должны быть использованы стандартные образцы состава газовой смеси в баллонах под давлением 1 разряда по ГОСТ 8.578-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах»:

- для С3-1-1Ai(/05) – с объемной долей метана ( $0,44 \pm 0,04$ ) % (( $10 \pm 0,9$ ) % НКПРП)
- для С3-3-1Ai(/05) – состава  $C_4H_{10} +$  воздух ( $0,14 \pm 0,02$ ) % об. ( $10 \pm 1,1$ ) % НКПРП

Расход газовой смеси установить равным ( $19 \pm 1$ ) л/ч по шкале ротаметра.

Г.2 Перед проведением настройки необходимо:

- а) собрать схему в соответствии с рисунком Г.1.
- б) подать на датчик сигнализатора поверочный нулевой газ или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин;
- в) подать на сигнализатор питание;
- г) выдержать сигнализатор в течение времени прогрева.

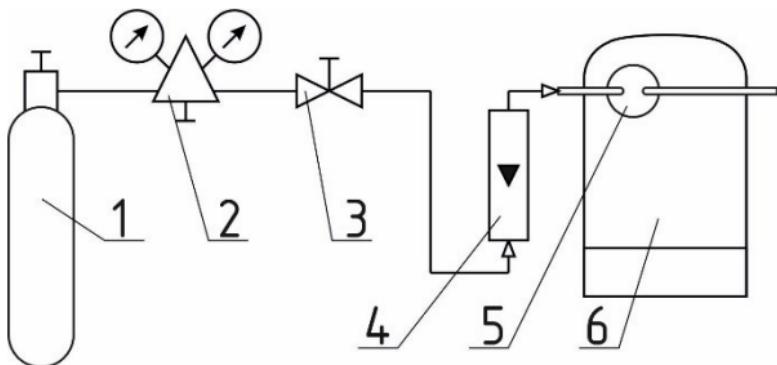

1 – источник ГС (баллон или ГС-03-03); 2 – редуктор с вентилем точной регулировки (для ГС в баллонах под давлением); 3 – вентиль точной регулировки (при использовании ГС в баллонах под давлением); 4 – индикатор расхода (ротаметр); 5 – насадка для подачи ПГС; 6 – сигнализатор

Рисунок Г.1 – Схема подачи ПГС

### Г.3 Порядок настройки



- а) однократно нажать кнопку «Калибровка» на обратной стороне сигнализатора – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» – часто включаться;
- б) подать на датчик сигнализатора газовую смесь;
- в) через 30 секунд с момента подачи смеси нажать кнопку «Контроль»:

– прозвучит короткий звуковой сигнал;

– погаснет индикатор «Газ»;

Г.4 После настройки отключить питание сигнализатора, разобрать схему и опломбировать отверстие кнопки «Калибровка».

## Приложение Д. Диаграммы пропускной способности клапанов

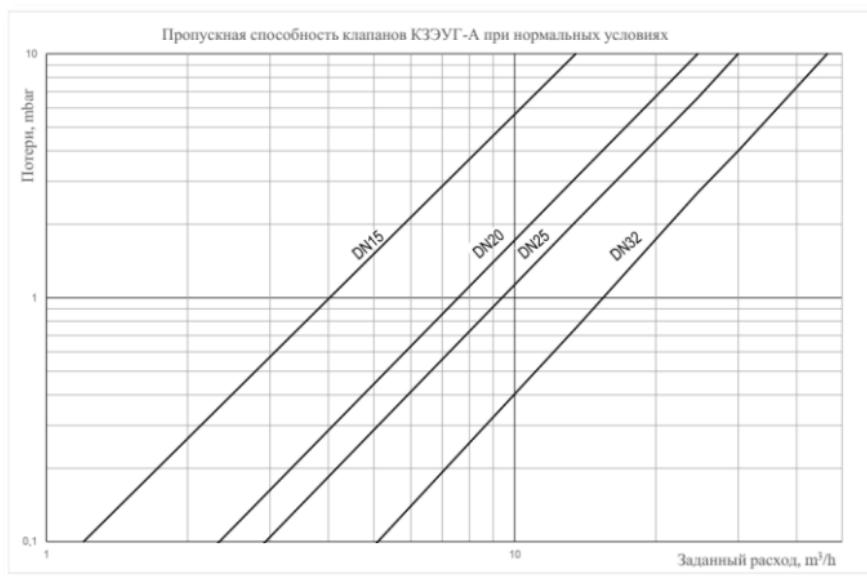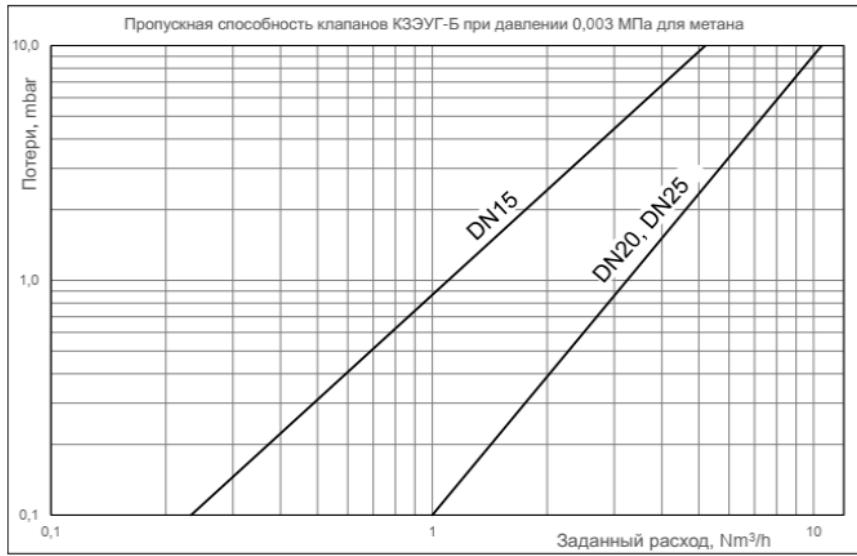





*11MB*

ООО "ЦИТ - Плюс", 410019, Российская Федерация,  
г. Саратов, мкр. 1-й им. Пугачева Е.И., д. 44Б  
(8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23  
[info@cit-td.ru](mailto:info@cit-td.ru) <http://www.cit-plus.ru>